


WEJŚCIE RUR PREIZOLOWANYCH DO WĘZŁA CIEPLNEGO DASZYŃSKIEGO 58

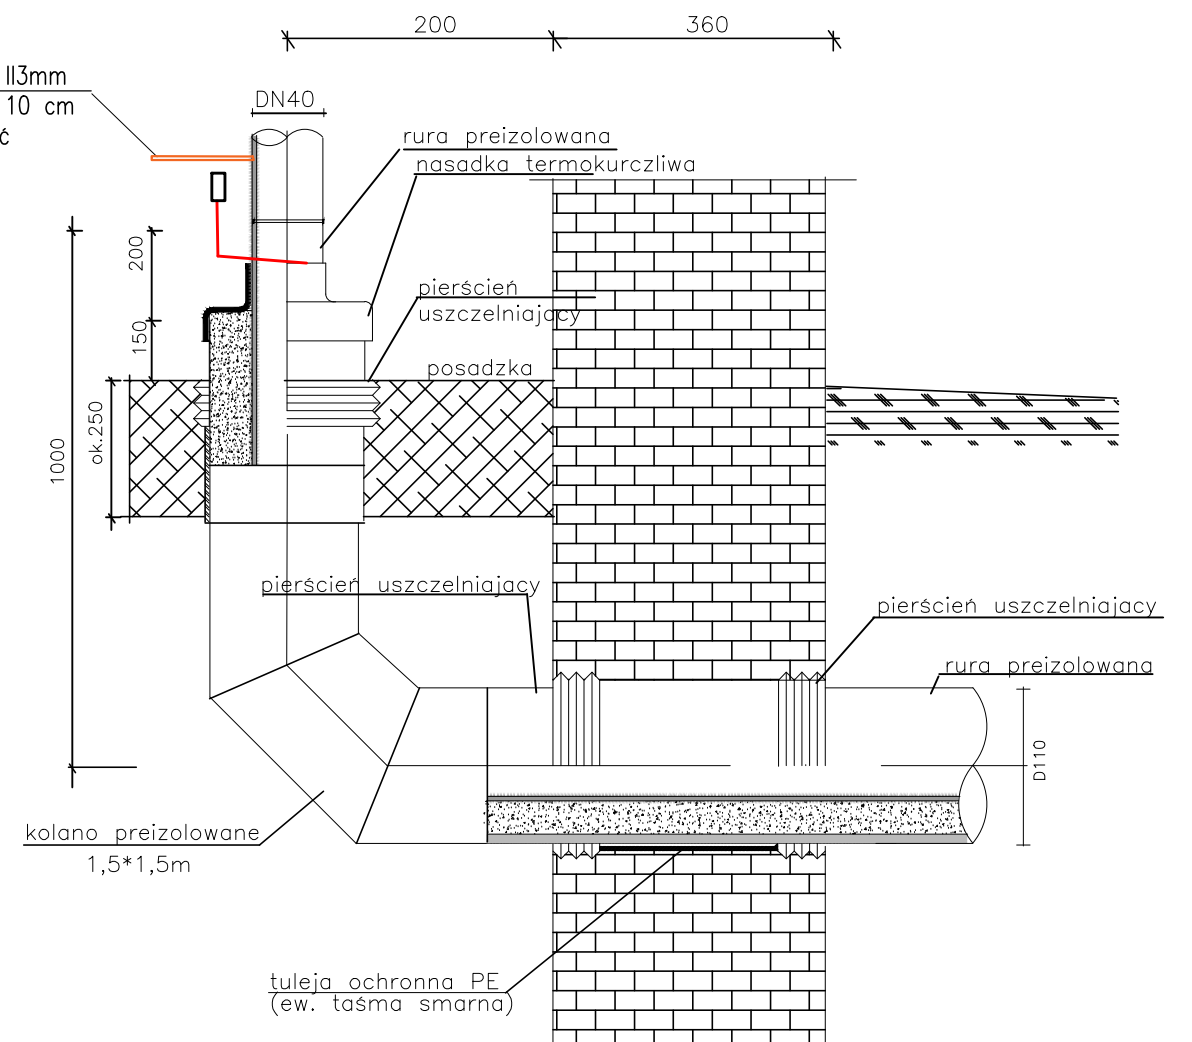

WEJŚCIE RUR PREIZOLOWANYCH DO WĘZŁA CIEPLNEGO DASZYŃSKIEGO 60

Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną), pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą.
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów.



ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Przyłącza ciepłe do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 58 i 60 w Gliwicach	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	10.2018			
				Rysunek	Nr Rys.
				Przejście rur preizolowanych przez ściany	5
Inwestor przyłącza: PEC GLIWICE Sp z o.o.			Adres obiektu		Skala
			GLIWICE : ul. Daszyńskiego		