



# SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM CIEPŁOCIĄGIEM

1:50

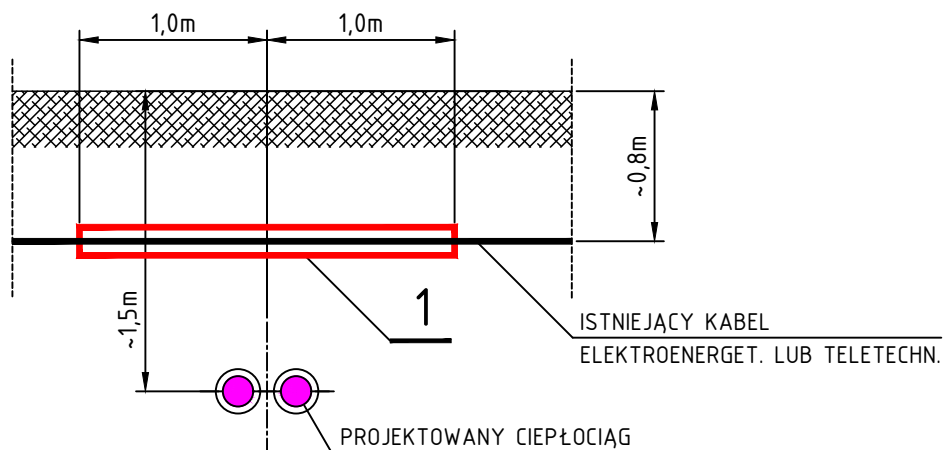


## DWUDZIELNA RURA OCHRONNA

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	DWUDZIELNA RURA OCHRONNA PE - DN150/Ø160 DLA KABLI SN - DN100/Ø110 DLA KABLI NN I TT

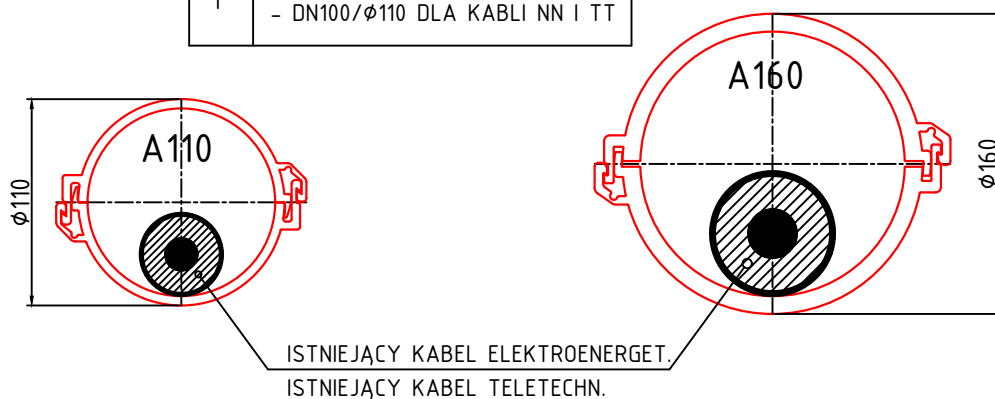

## ŁĄCZENIE DWUDZIELNEJ RURY OSŁONOWEJ

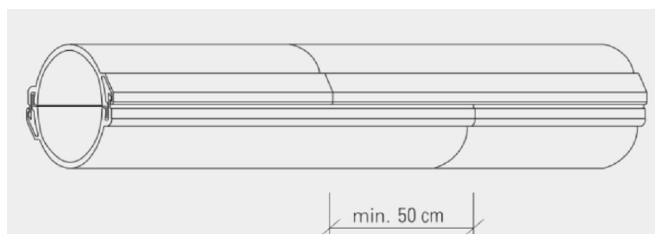

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 3 BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. JANA ŚLIWKI 38, 40, 44, 52, 54 (DZ. NR 154, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 1103/1, 1103/02 Odrębi Kłodnica) INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135		NAZWISKO PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 409/02		PODPIS 
TYTUŁ RYSUNKU:  ZABEZPIECZENIE KABLI eN i tT		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 409/02		
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-119 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204		BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PBW	NR UMOWY DZ nr 33/2018 z dn. 14.02.2018r.
DK	PROJEKT	DATA: 05.2018	SKALA: -	NUMER RYSUNKU PEC.03.08.A